


Kedel- og VVB-anlæg forberedes for senere opstilling af 2 liggende 2,3 m<sup>2</sup> solfangere på tag og tilslutninger via Solar-Divicon (og ø22 mm Cu-rør m.v.) til nederste varmespiral i 500 liter VVB



Hornslyd VVS Aps • Nørregade 44 • 8783 Hornslyd  
Tlf. 75 68 71 99 • Fax. 75 68 81 99 • Mail: ts@hornslyd-vvs.dk

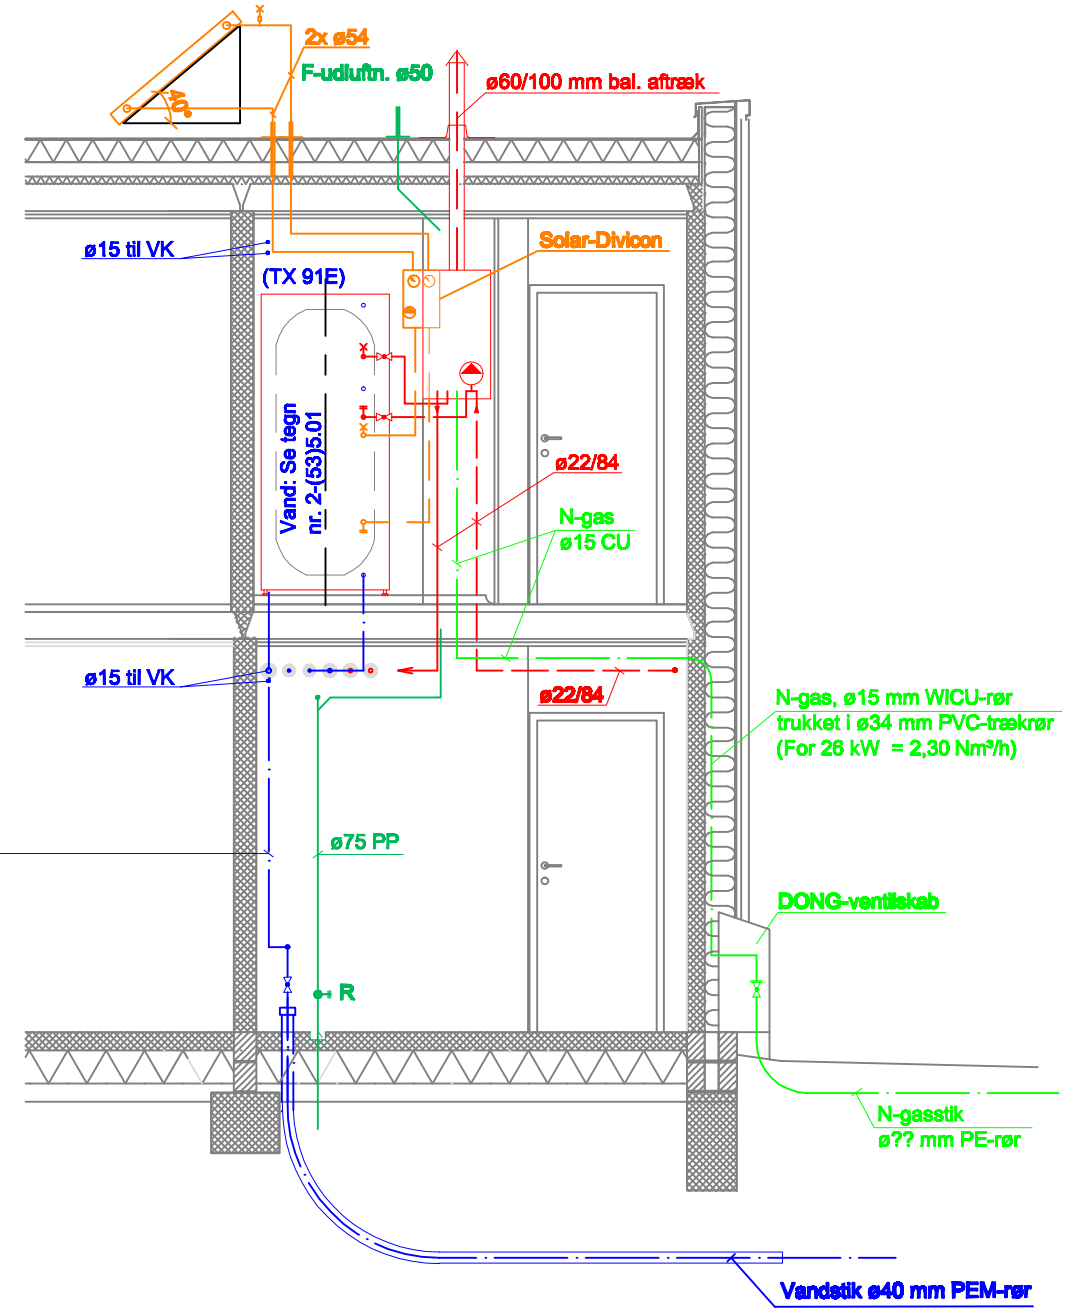

Proj.: A/S Dansk Halentreprise, Vejlevej 59, 8700 Horsens  
BGI Efterskole - Opførelse af 2-plans Elev-bygning

Vedr.: VVS-anlæg/-installationer NB: arbejdstegning

Emne: OPSTALT I TEKNIK / TØRRERUM

Tegning Nr.:

2-(59)4.01

Fil: tekst

Mål: 1 : 50

Dato: 05.11.2008

Init.: TO/DD